

今夏の北陸エリア電力需給実績

2023 年 10 月 3 日
北陸電力送配電株式会社

当社は、今夏の北陸エリアにおける電力需給実績について取りまとめたので、お知らせいたします。

今夏においては、高気温等の影響により最大需要が高い日があり、北陸エリアの最大電力は8月3日(木)に507万kWを記録しましたが、期間を通じて安定的に電気をお届けすることができました。

お客さまにおかれましては、電気の効率的なご使用にご協力をいただき、御礼を申し上げます。引き続きのご協力をお願い申し上げます。

今後も、当社は、送配電設備の点検・保守の確実な実施等により、電気の安定供給に努めてまいります。


○エリア最大電力発生日（8月3日）における需給バランス

最大電力	供給力	予備率	日最高気温※1
507 万 kW	542 万 kW	6.8% (15.8%※2)	37.0℃

※1：富山市、金沢市、福井市の平均

※2：電力広域的運営推進機関が公表したデータをもとに算定した北陸エリアを含む広域予備率

○エリア最大電力（送電端）および気温の推移

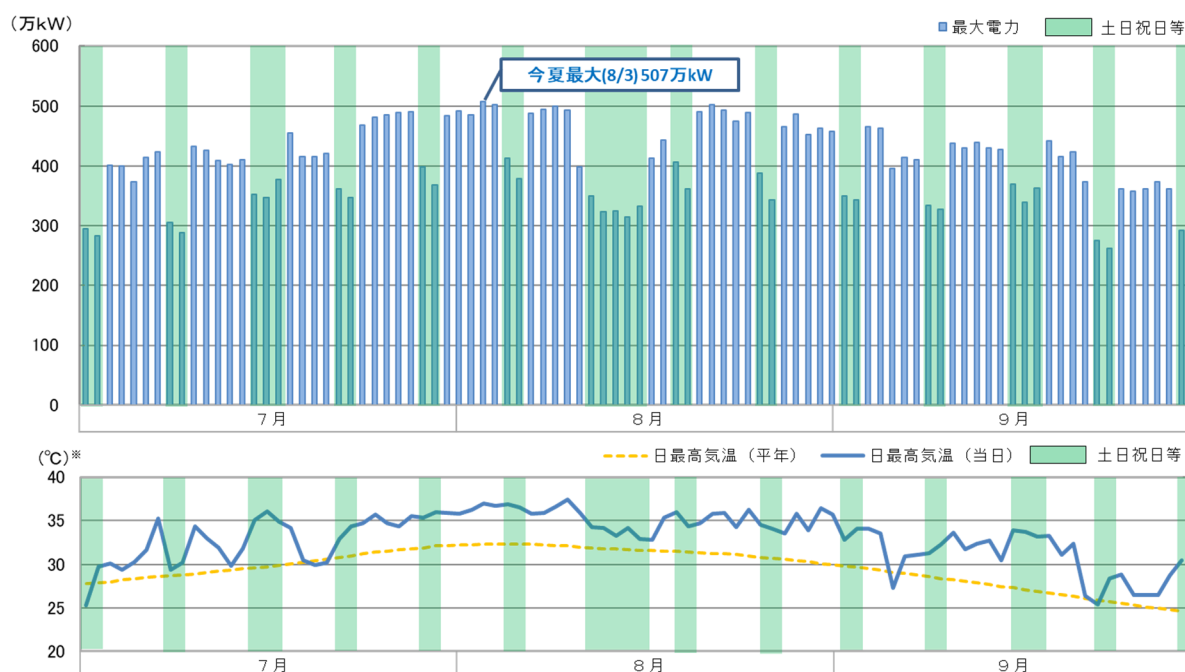

※ 気温は富山市、金沢市、福井市の平均

以上